


al pannello comando

CONDENSATORI
L = 200

6 cond. 7c1 100.5

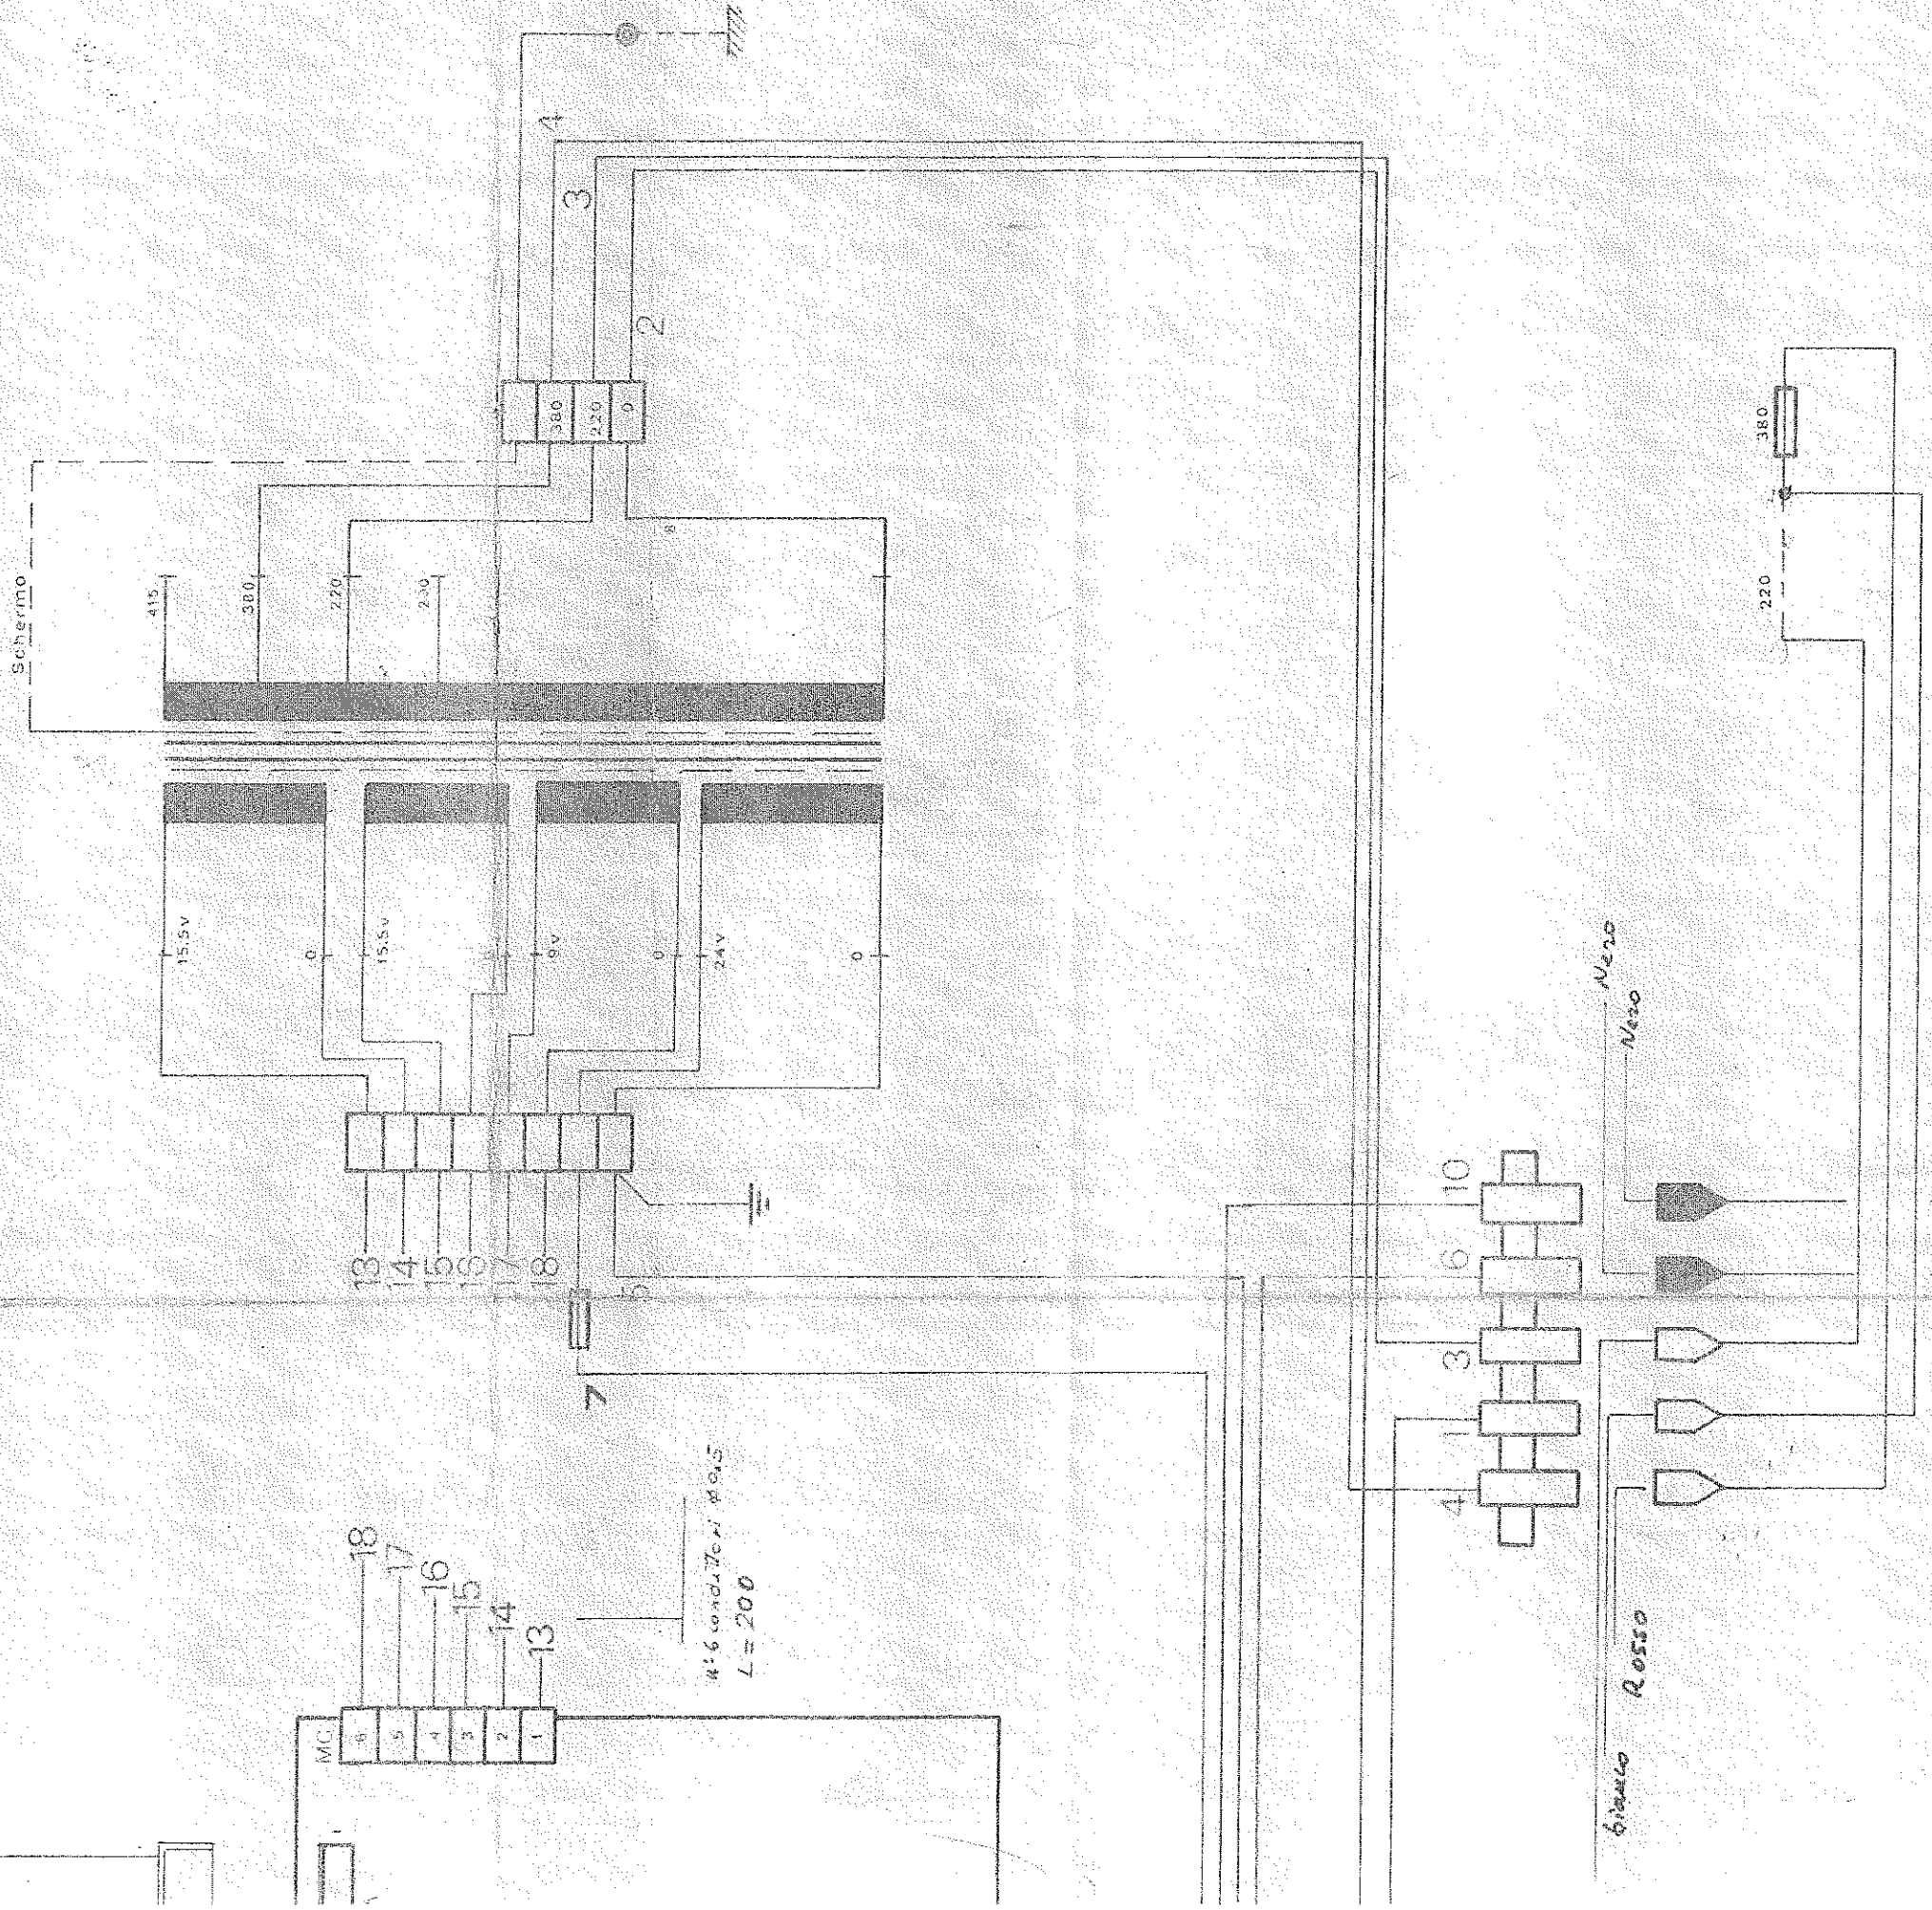

NOTE: Bladguato il filo delle masse alle esigenze "G5" nel 1188
 Aggiungo fusibile e messo a massa filo n. 5 variato trasformator
 All. n. 215411 20023 n. 1184 20121

STATO MATERIALE

MATERIALE	TRATTAMENTO			MODELLO N.	DISEGNO N.
MACCHINA	EN 51			DATA	14.3.83
DENOMINAZIONE	Scheme collegamenti pannello apparecchiatura elettrica trifase 50÷60Hz			VER.	SCALA
		GRUPPO			
21450/A					
		23664/A			