


U-Wert Ermittlung

nach EN ISO 10077 - 2

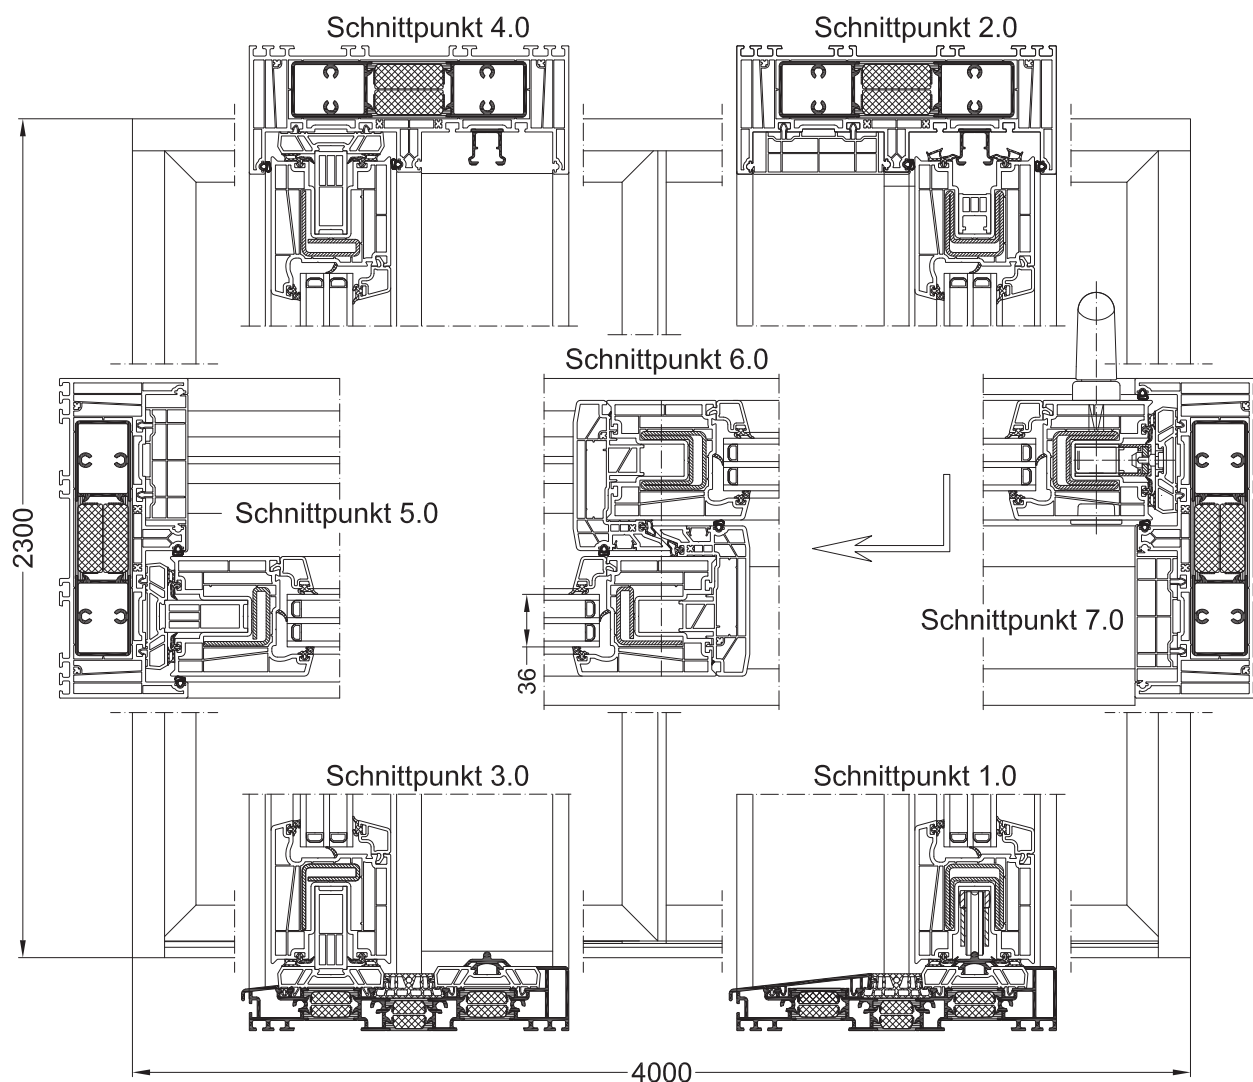

K 1 II.

Systemtabelle zur Bestimmung des Uf-Wertes:

Ansichtsbreiten und -Längen für HS-Element 4,0 x 2,3 m symmetrisch geteilt)

Verglasungsstärke = 36 mm

Schnittpunkt	Ansichtsbreite (B) in m	Länge (L) in m	Fläche (A) in m ²	Anteil in %	U _f -Wert in W/m ² K
1.0	0,144	2,000	0,288	13,13	1,4
2.0	0,174	2,000	0,348	15,86	1,0
3.0	0,144	2,000	0,288	13,13	1,2
4.0	0,174	2,000	0,348	15,86	0,98
5.0	0,174	1,966	0,342	15,59	0,94
6.0	0,121	1,966	0,238	10,84	1,2
7.0	0,174	1,966	0,342	15,59	1,0
Gesamt:	1,105	13,898	2,194	100,00	7,72
Mittelwerte:	0,158				1,10